


■ 追加用を連結させてから壁面に取り付ける場合 ■

(「壁面に取り付けられている耐火マルチボックスに連結する場合」は、裏面をご覧ください。)



ご
注
意

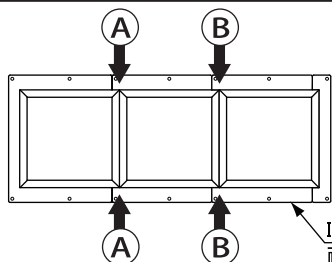


IRMB-3
耐火ボックス 3個用

[耐火ボックス 3個用]に連結されるときは、
左図の(A)または(B)、
どちらかの位置に連結してください。


【連結手順】

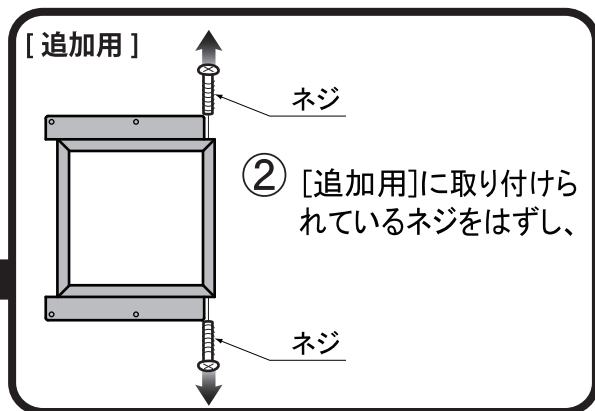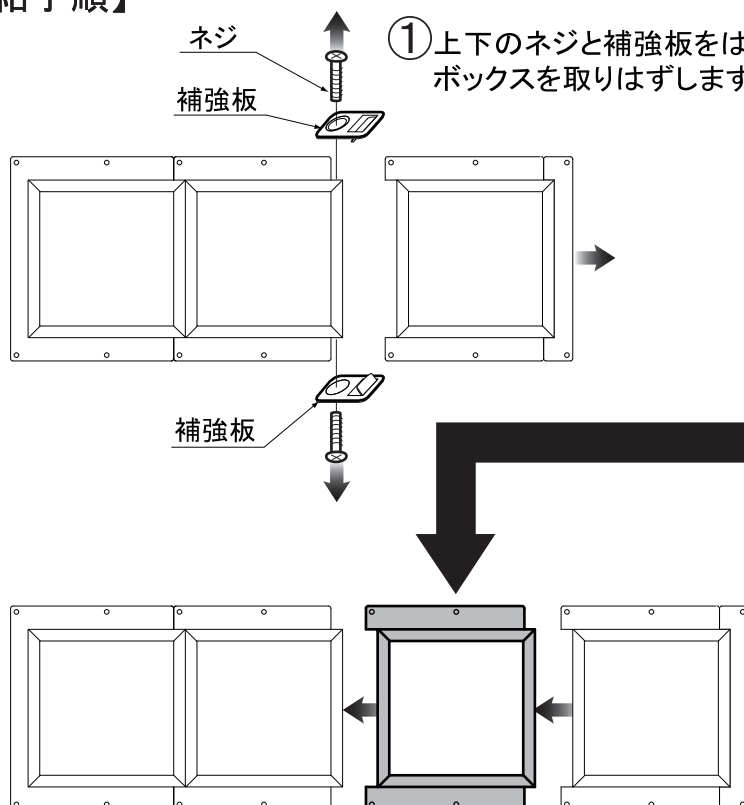


③ 追加用を間に入れて、
連結させます。

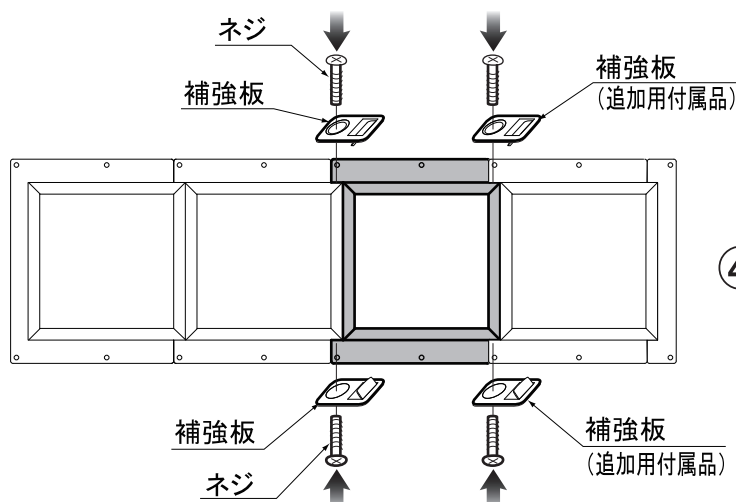

■ 壁面に取り付けられている耐火マルチボックスに連結する場合 ■

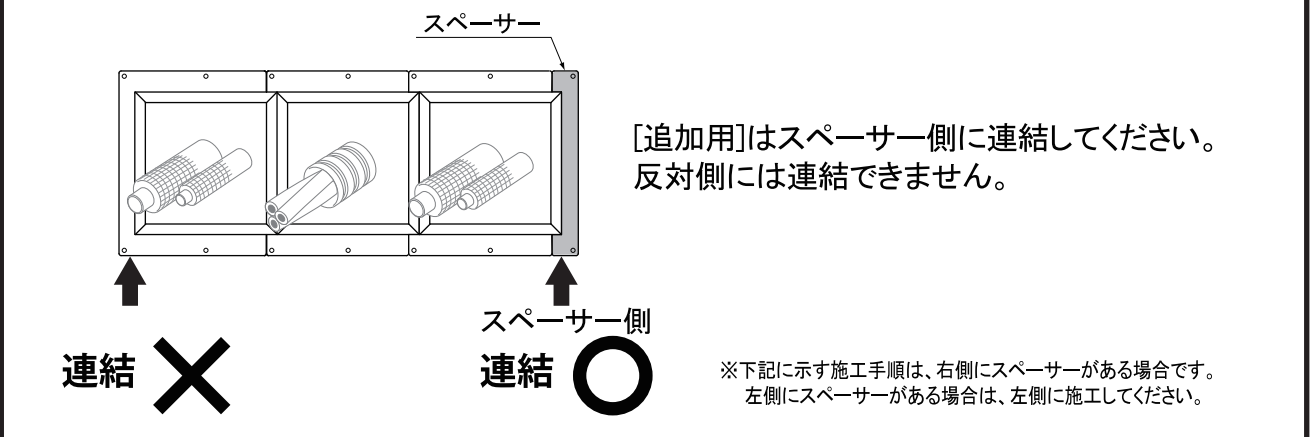ご注意	
------------	--


【連結手順】

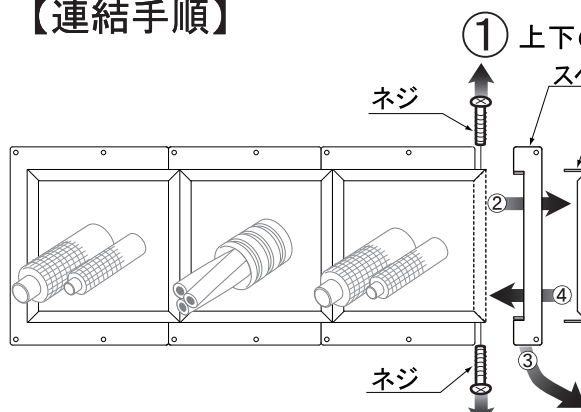- ① 上下のネジをはずし、

- ② 本体Bを取り
- ③ スペーサーを取り出し
- ④ 本体Bを戻します。

[追加用]


- ⑤ [追加用]に取り付けられているネジをはずし、
- ⑥ 本体Bを取り

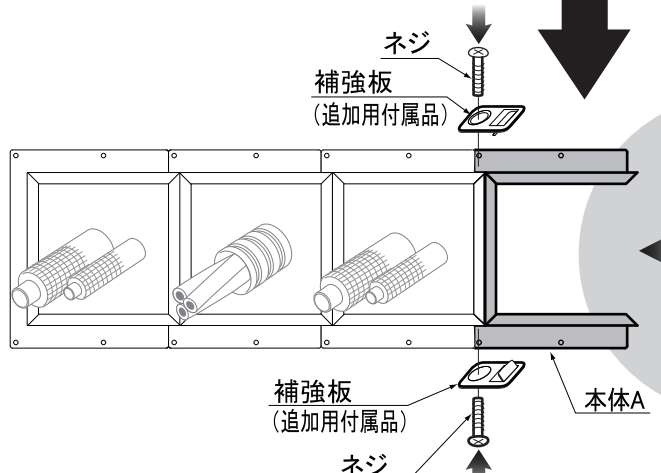- ⑦ [追加用]を連結させ、
- ⑧ 上下の補強板を取り付け、ネジを締めます。



- ⑨* スペーサーをはめ
- ⑩* 本体Bをはめます。

* 詳細図

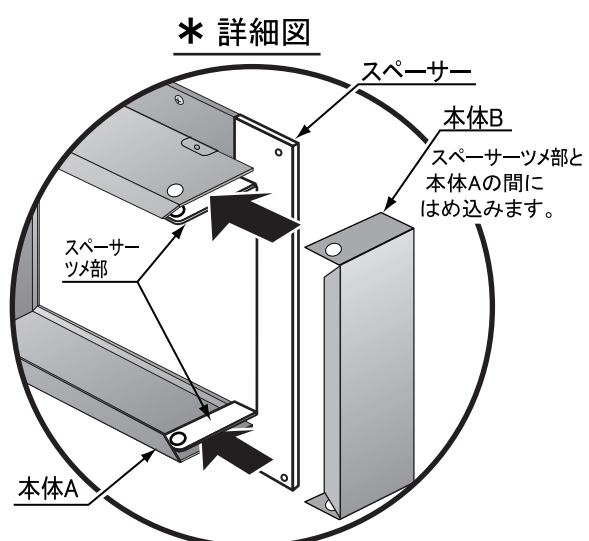

スペーサー

本体B

スペーサーツメ部と本体Aの間にはめ込みます。

スペーサーツメ部

本体A

- ⑪ ネジを締めて壁に固定して完成です。

